


В Кабанском районе в рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства травмирования работников местного комбината

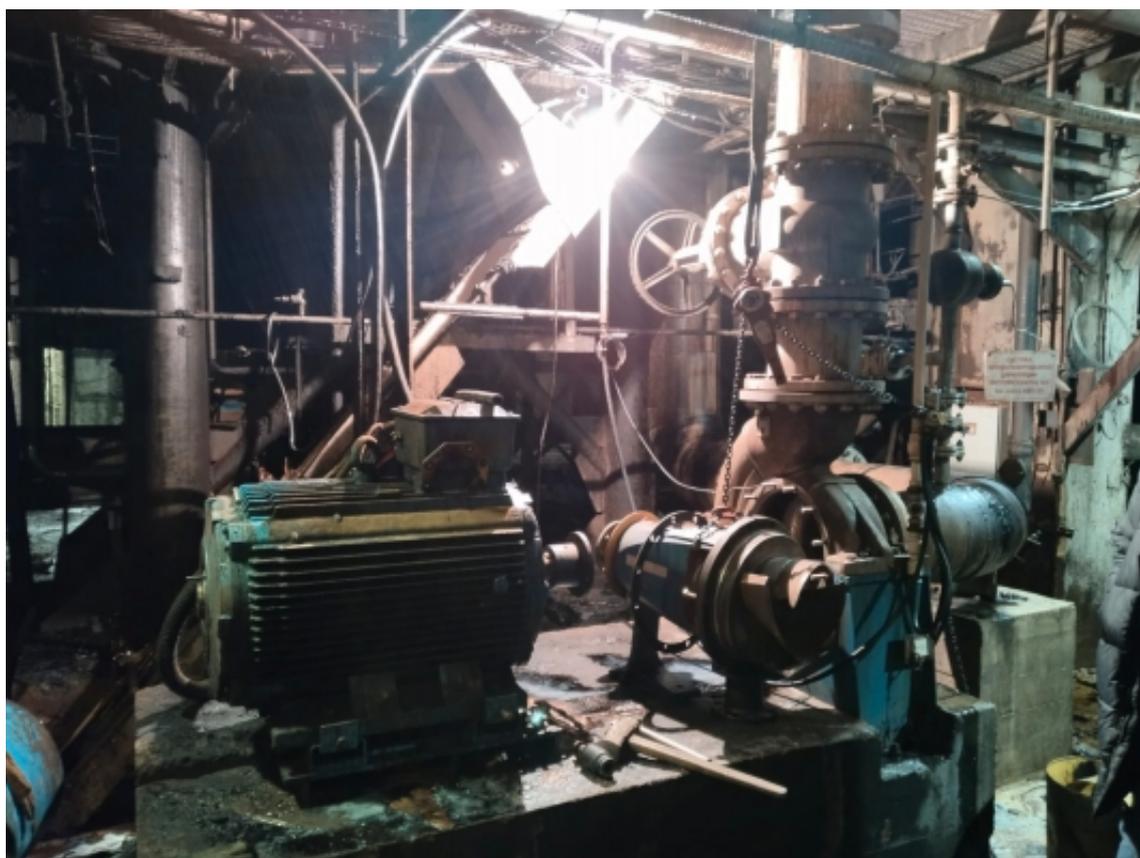

7 февраля 2024 года днем из варочно-промывочного цеха Селенгинского целлюлозно-картонного комбината госпитализированы четверо работников с повреждениями и ожогами, которые получены ими во время ремонта одного из агрегатов. Следственным отделом по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в ночь на 7 февраля в цехе комбината вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки. Утром при диагностике неисправности бригадой работников допущена разгерметизация агрегата, в котором под давлением находилась горячая жидкая

масса целлюлозы. В результате ее попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги, также у одного из них диагностировано повреждение кисти, полученное в процессе разборки насоса. Пострадавших госпитализировали. Им оказывается необходимая врачебная помощь.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

07 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://buryatia.sledcom.ru/news/item/1859142>